

[illegible]

● φ25路線 給水部【KY05,KY06】

- PE φ25×φ20チース 2ヶ
- PE φ20エルボ 2ヶ
- PE φ20メーターソケット 2ヶ
- 逆止弁付きボール型止水栓 φ20*φ13 2ヶ
- 単式逆止弁 φ13 2ヶ

令和8年度

工事名 湖北町

工事場所 長浜市

図面名称 本設平面図
横断面

部署 工務課

作成年月日

工期

- $\phi 30$ 路線 給水部
- ・PE $\phi 30 \times \phi 20$ チース[®] 4ヶ
 - ・PE $\phi 20$ エルボ[®] 4ヶ
 - ・PE $\phi 20$ マーターソケット 4ヶ
- 【KY01,KY03,KY04】
- ・逆止弁付きボール型止水栓 $\phi 20^* \phi 13$ 3ヶ
 - ・単式逆止弁 $\phi 13$ 3ヶ
- 【KY02】
- ・逆止弁付きボール型止水栓 $\phi 20$ 1ヶ
 - ・単式逆止弁 $\phi 20$ 1ヶ

令和8年度			
工 事 名	湖北町沢配水管布設替工事		
工 事 場 所	長浜市湖北町沢		
図 面 名 称	本設平面図、本設詳細図 横断図	縮 尺	1/715、1/60、 free A3
部 署	工務課	作 成 者	
作成年月日		工事番号	工第 14 号
工 期	から	全 3 葉の内 1	
長浜水道企業団			

[illegible]

既設VP $\phi 100$ H=0.8

既設VP $\phi 100$ H=0.8

既設VP $\phi 100 \times 75$ チーズ

メカ形ドレサ ー $\phi 100$ (塩ビ・鋼管用)

HIVP-TS形直管 $\phi 100$ 1.0 m

メカ形ドレサ ー $\phi 100$ (塩ビ・鋼管用)


舗装版切断	1.0+1.3
舗装版破碎(15cm以下)	1.0*(28.1+13.3)+
	1.3*(6.7+19.0+9.6) ≒ 87.3m ²
殻運搬(DID無) 17.0km以下	87.3*0.05 ≒ 4.4m ³
殻処分(As殻)	4.4m ³
上層路盤(t=30)	87.3m ²
表層(t=50,再生密粒度アスコン(13)	87.3m ²

舗装版切断	1.0+1.3
舗装版破砕(15cm以下)	1.0*(28.1+13.3)+ 1.3*(6.7+19.0+9.6) ÷ 87.3m2
殻運搬(DID無) 17.0km以下	87.3*0.05 ÷ 4.4m3
殻処分(As殻)	4.4m3
上層路盤(t=30)	87.3m2
表層(t=50,再生密粒度アスコン(13)	87.3m2


令和8年度				
工事名	湖北町沢配水管布設替工事			
工事場所	長浜市湖北町沢			
図面名称	撤去平面図、撤去詳細図 鋪装本復旧図	縮 尺	1/715、1/250、 free	A3
部 署	工務課	作 成 者		
作成年月日		工事番号	工第 14 号	
工 期	から	全 3 葉 の 内 2		
長浜水道企業団				

土工断面図 S= 1/20


土工① φ100 H=0.8 W=1.0(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

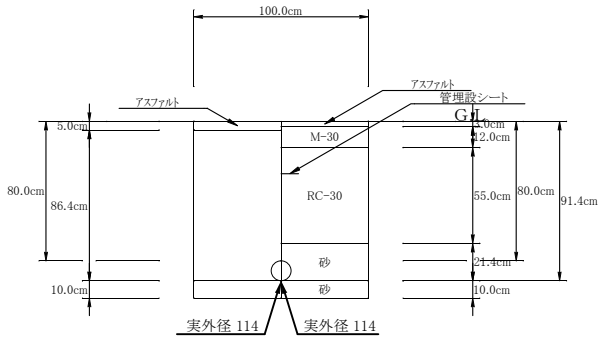


土工② PE φ30 H=0.8 W=0.6(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

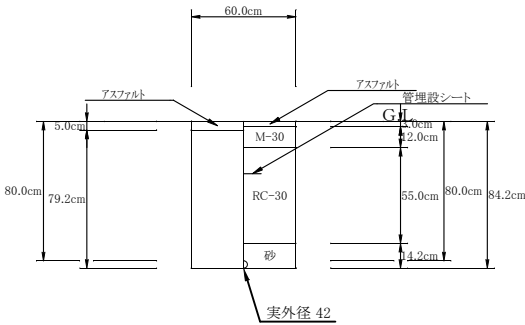


土工③ PE φ30 H=0.6 W=0.6(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

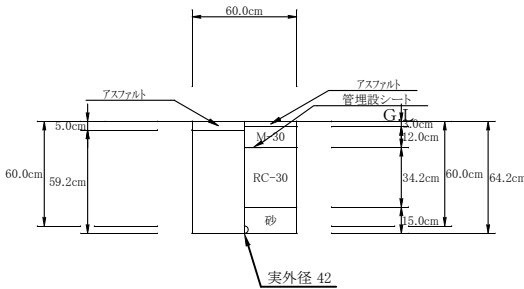


土工④ PE φ30 H=0.3 W=0.3(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

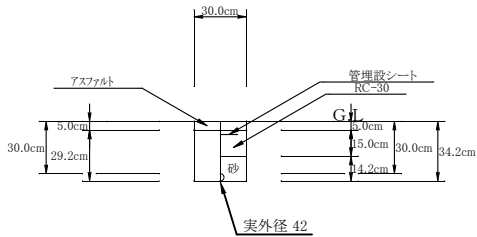


土工⑤ PE φ25 H=1.6 W=1.0(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

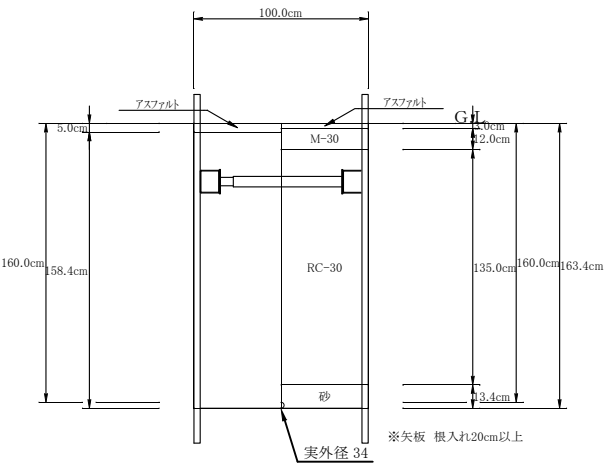


土工⑥ PE φ25 H=0.8 W=0.6(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

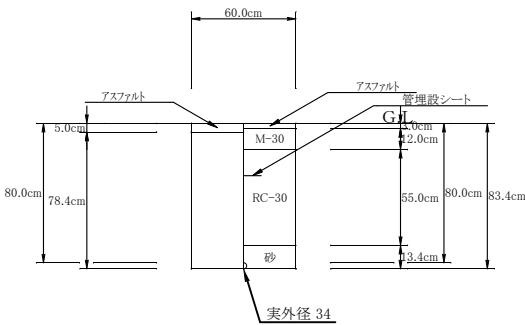


土工⑦ VP φ75 H=0.8 W=0.6(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

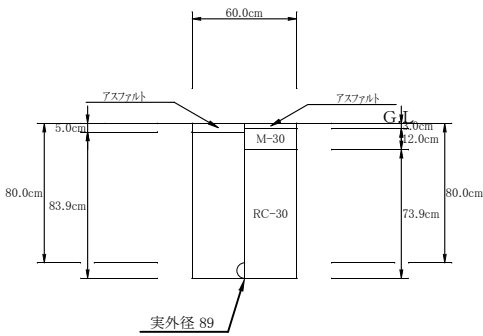


土工⑧ VP φ75 H=0.8 W=0.6(Gr) (掘削・埋戻し) 1/20

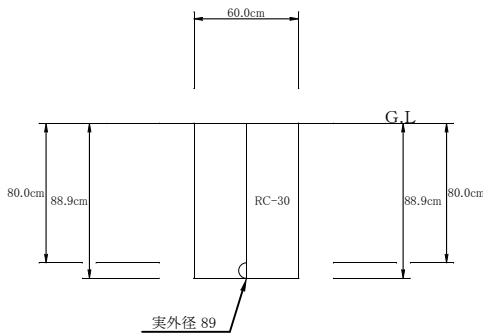


土工⑨ VP φ75 H=0.8 W=0.3(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

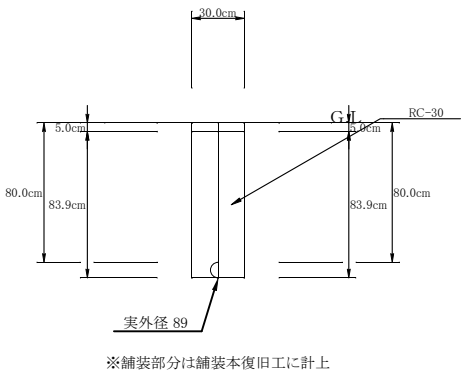


土工⑩ PE φ25 H=0.3 W=0.3(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

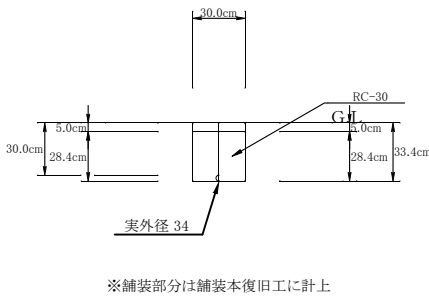


給水公道 H=0.8 W=0.6(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

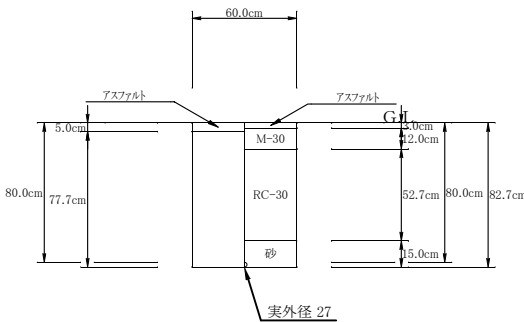


給水公道 H=0.6 W=0.6(As5) (掘削・埋戻し) 1/20

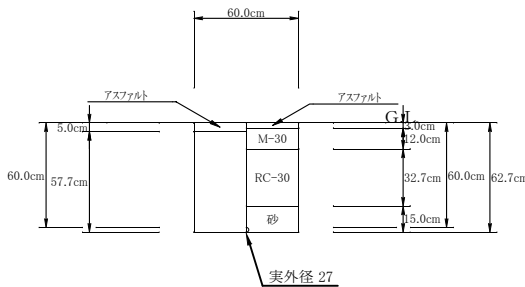

給水宅内 H=0.3 W=0.3(Gr) (掘削・埋戻し) 1/20

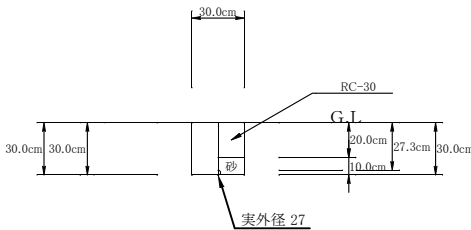

給水宅内 H=0.3 W=0.3(Co5) (掘削・埋戻し) 1/20

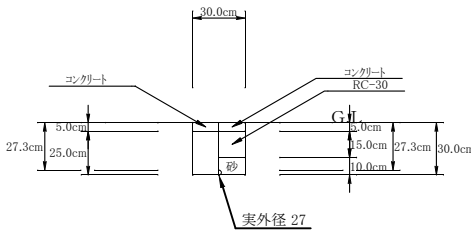

令和8年度				
工 事 名	湖北町沢配水管布設替工事			
工 事 場 所	長浜市湖北町沢			
図 面 名 称	土工断面図	縮 尺	1/20	A3
部 署	工務課	作 成 者		
作成年月日		工事番号	工第 14 号	
工 期	から	全 3 葉の内 3		
長浜水道企業団				