


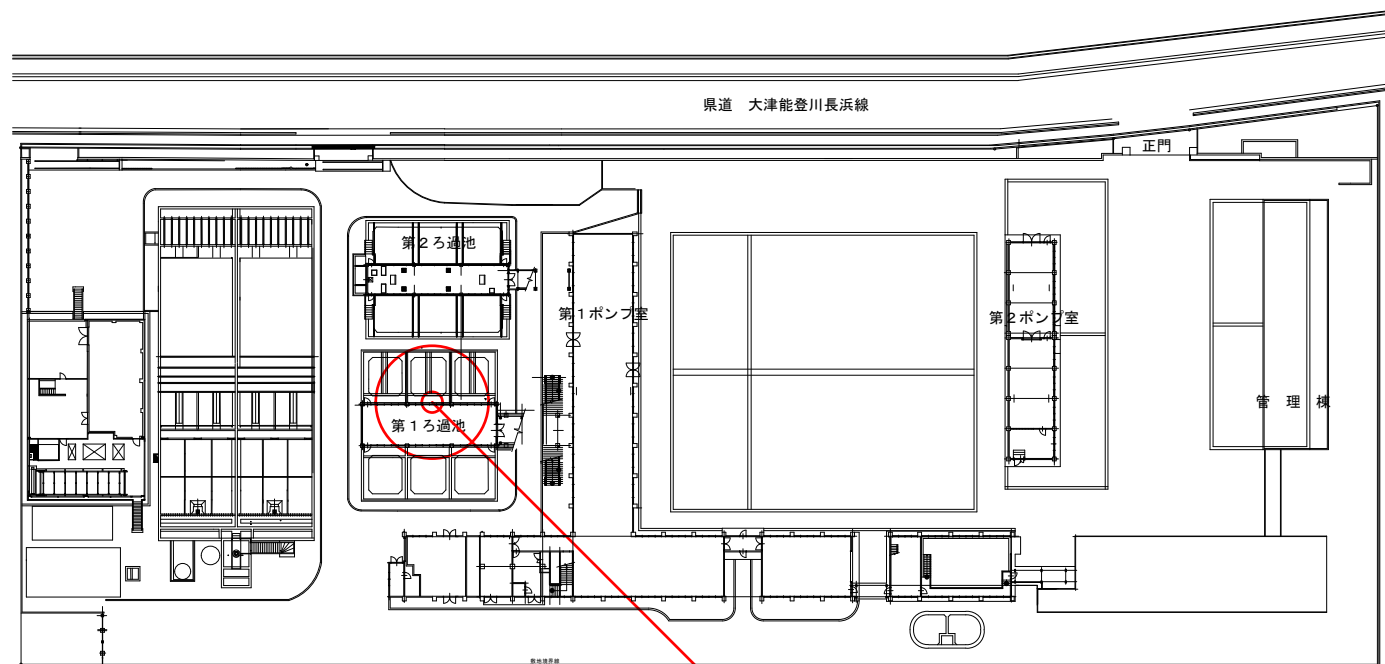



下坂浜浄水場配置図 1/1000

工事箇所

〈工事内容〉

- ・既設φ400電動式短面間バタフライ弁 撤去・処分 . . . 1台
(株)清水合金製作所製 200V 0.4Kw 面間:L=160mm
- ・既設両フランジ曲管 φ400×90° 及び 両フランジ短管 撤去・処分 . . . 各1個
- ・既設電気配管配線 取り外し・再接続 . . . 1式
- ・新φ400電動式短面間バタフライ弁 据付 . . . 1台
- ・新両フランジ曲管 φ400×90° 据付 . . . 1個
日水協検査合格品
- ・試運転調整 . . . 1式

工事対象

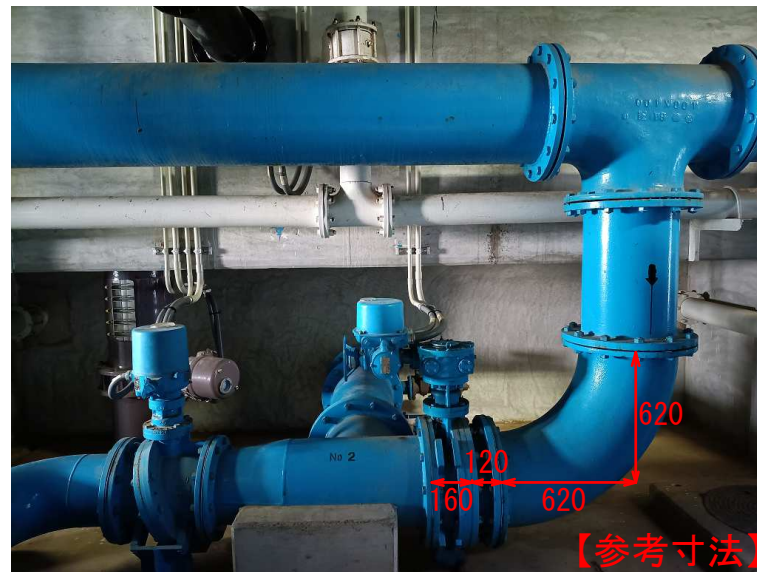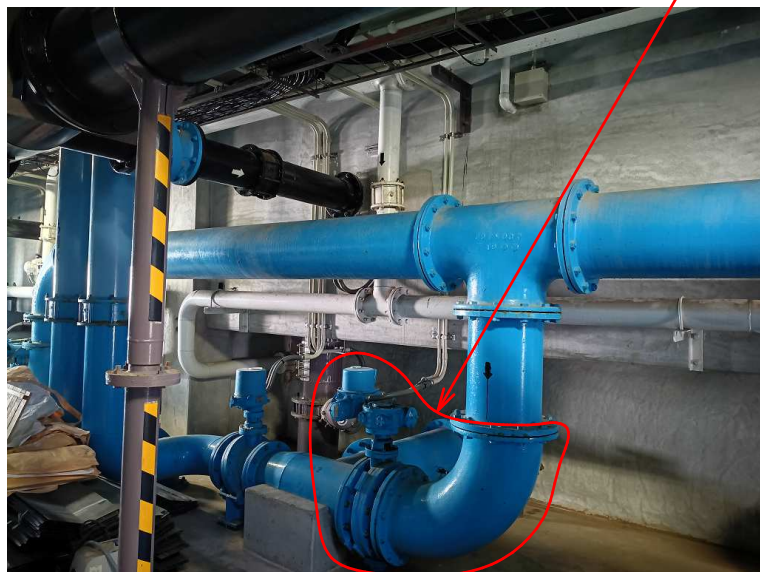

既設写真



下坂浜浄水場

位置図 1/20000



令和8年度

工 事 名	下坂浜浄水場第1ろ過池No. 2 逆洗水弁取替工事		
工 事 場 所	長浜市下坂浜町 下坂浜浄水場		
図 面 名 所	位置図、配置図		
部 署		縮 尺	A3
作成年月日		作 成 者	
		工事番号	
工 期	令和 年 月 日から 令和 年 月 日	全1葉の内1	
長 浜 水 道 企 業 団			